



2-1 土台と大引

- 1) 土台、及び大引・束は404(90×90) 製材日本農林規格の防腐・防蟻2種工場処理材(JAS同等)を使用する。

土台と大引・束はプレカットして出荷する。根がらみは構造用合板厚さ12mm以上、幅90mmとして予め工場で切断しておく。

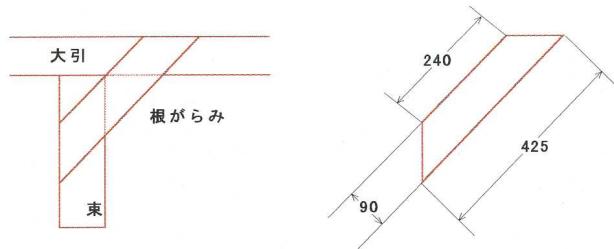

- 2) 土台 左上端より左廻りで土台を割り付ける

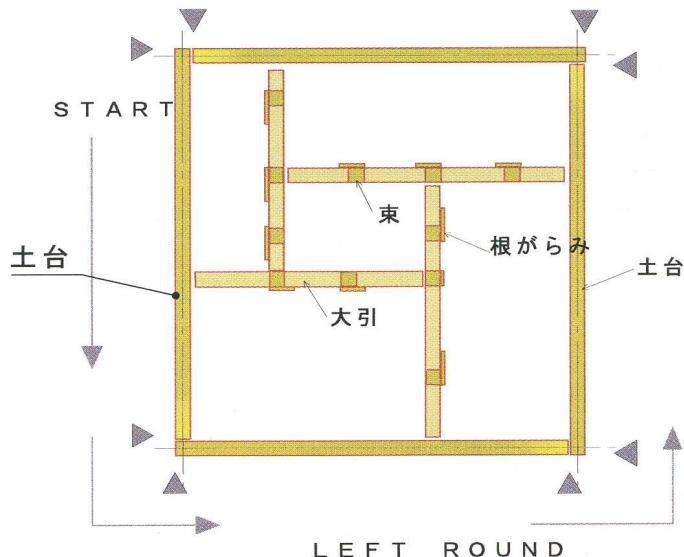

- 3) 大引は、一階床根太スパンが2275mmを越える時には、1820mm以内に設ける。
大引には914mm以内の間隔で束を設け、大引に金物で繋結する。